

Merkblatt Fehlstromschutzschalter


Geschätzte Genossenschafterin, geschätzter Genossenschaffer

Anlässlich der Elektrokontrolle haben die Spezialisten festgestellt, dass einzelne Fehlerstromschutzschalter in den Elektroverteilanlagen nicht mehr schnell genug ausgelöst haben.

Dies ist auf eine fehlende Wartung der jeweiligen Sicherheitsvorrichtungen zurückzuführen.

Der Vorstand bittet daher alle Mieterinnen und Mieter, sämtliche **Fehlerstromschutzschalter** gemäss nachfolgendem Bild und Anleitung **halbjährlich** auf ihre Funktion zu **überprüfen**.

Fachkräfte empfehlen, dies am Tage der Zeitumstellung (Sommer-Winter) durchzuführen.

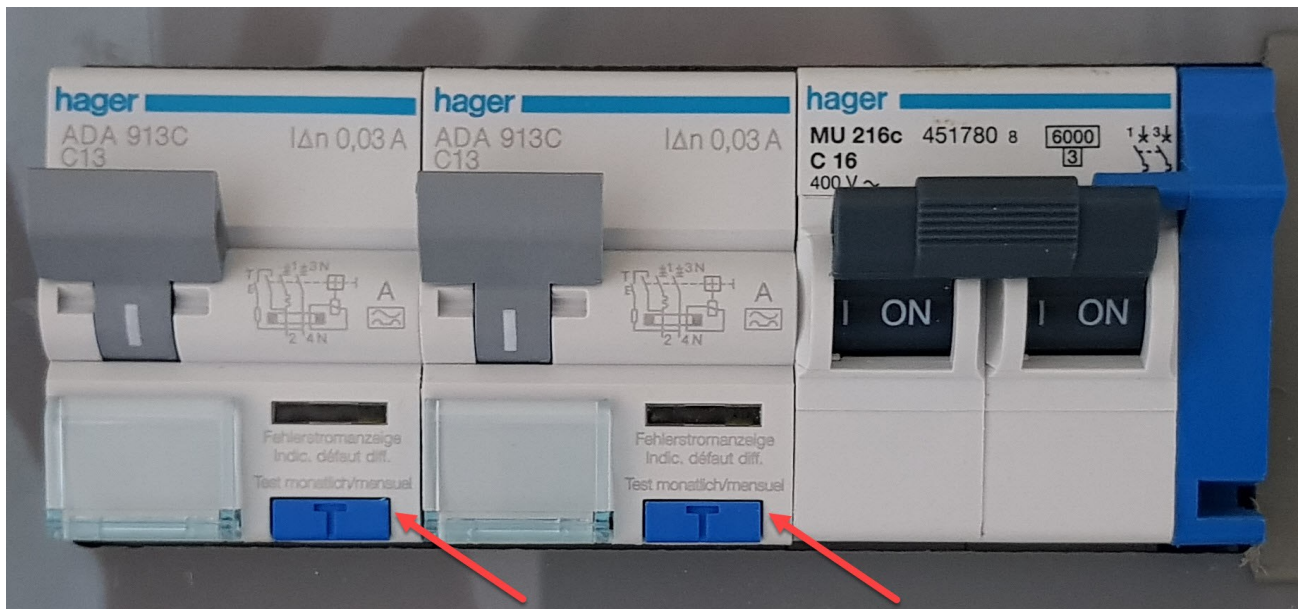

Bitte stellen Sie zuerst sicher, dass bei der Auslösung der Sicherungen sämtliche Computer oder Laptops ausgeschaltet sind oder allenfalls durch Akkus mit Strom versorgt werden.

Löst ein Fehlerstromschutzschalter nicht aus, melden Sie dies bitte umgehend ihrem Siedlungsverwalter.

Anleitung:

1. Lösen Sie sämtliche Sicherungen mit dem **blauen Testknopf (T)** aus.
2. Schalten Sie anschliessend die Sicherungen wieder ein, indem Sie die Schalter nach oben drücken.
3. Danach können Sie ihre Wecker, Uhren sowie Zeitanzeigen am Backofen und Mikrowellengerät auf die aktuelle Zeit einstellen.

Besten Dank für Ihre Mitarbeit und ihr Verständnis.

WBG Bantiger Ostermundigen
Der Vorstand